取扱説明書
日立自然給気口
VP-10KSP形

HITACHI
Inspire the Next

このたびは、日立自然給気口をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書・据付説明書をよくお読みになり、正しくお取り付けください。
お読みになったあとは大切に保存してください。

●この商品の取り付け、取り外しは専門工事が必要です。販売店、専門工事店に依頼をしてください。(裏面の据付説明書に従い取り付けてください)

用途

この自然給気口は、常時小風量換気方式の外気給気口として居室に設置、使用するものです。

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■ここに示した注記事項は
表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

絵表示の例

⚠	「警告や注意を促す」内容のものです。
⃠	してはいけない「禁止」内容のものです。
❗	必ず実行していただく「指示」内容のものです。

⚠ 注意

❗ **お手入れの際は、必ず手袋を着用する**
●板金の端などでけがをする恐れがあります。

❗ **取り付けの際は、必ず手袋を着用する**
●部品の切り口でけがをする恐れがあります。

使いかた

シャッター開閉用ツマミ

ツマミ位置(シャッター開閉状態)	使用状態
開	通常使用するとき
閉	台風などの外風の侵入が強いとき、または冬場の給気による肌寒さを感じるとき

●通常「開」状態で使用します。
台風など外風の侵入がはげしいときは、パネル下部のシャッター開閉用ツマミをスライドさせ「閉」にします。その後必ず「開」状態にしてください。
＜工場出荷時：「開」状態＞

お手入れのしかた

(約2ヶ月に1回を目安に清掃してください)

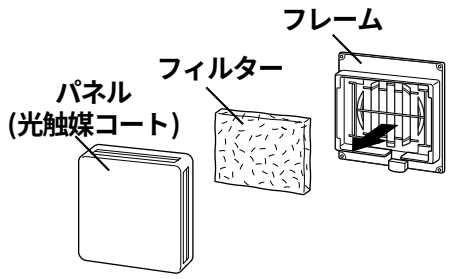

1.パネルを外します。
2.フレームからフィルターを取り出します。
3.フィルターの清掃＜フィルターは再生タイプです＞
掃除機でほこりを吸い取ります。
汚れのひどい場合は、水またはぬるま湯に中性洗剤を溶かして押し洗いをし、よく乾かします。
水洗い5～6回を目安に交換してください。
(交換用フィルター：VP-10KSPF)
4.パネルの汚れは、薄めた中性洗剤を浸した布で汚れをふき取り、洗剤が残らないよう乾いた布でよくふき取ります。
5.フィルター・パネルを元通り確実に取り付けます。

ご注意
- フィルターは熱湯で洗ったり、もみ洗いはしないでください。
- フィルターを入れ忘れないようにしてください。(フィルターを入れ忘れると壁が汚れる原因となります)
- **シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、スプレー、灯油、みがき粉、アルカリ性洗剤、けんま剤入りの洗剤などは使用しないでください。**(変質、変色、光触媒コートがはがれる原因になります)
- **化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。**

お客様メモ
後日のために記入しておいてください。
サービスを依頼されるとき、お役に立ちます。

購入店名　　**電話 (　　) -**

ご購入年月日　　**平成　　年　　月　　日**

据付説明書
(工事されるかたへ)取扱説明書もご覧ください

寸法図

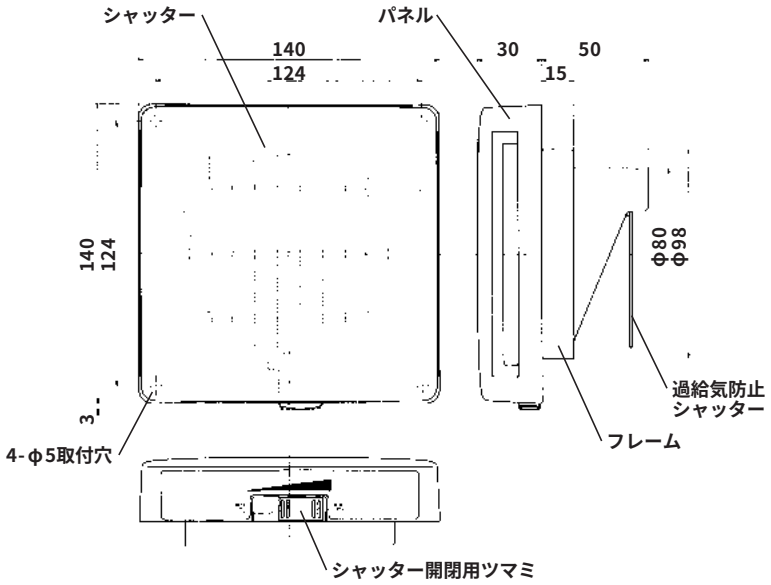

■付属品
- 木ねじ(φ4×20) ·····4本

■適用パイプ
- 鋼板管·····φ100
- 塩化ビニール管·····φ100(4番管)

単位：(mm)

⚠ 注意

取り付けの際は、必ず手袋を着用する
- 部品の切り口や角でけがをする恐れがあります。

部品の取り付けは確実に行う
- 落下によりけがをする恐れがあります。

部品の取り付け工事は十分強度のあるところを選んで確実に行う
- 落下によりけがをすることがあります。

取り付け上のご注意

■次のような場所には取り付けないでください。変色・変形します。
- 高温(40℃以上)になるところ
- 浴室・洗面所など湿気の多いところ
- 直接油煙のかかるところ
- 周囲に障害物があるところ

■取り付けは壁取り付けとし、天井には取り付けないでください。
■上下を間違えないよう取り付けてください。

取り付けかた

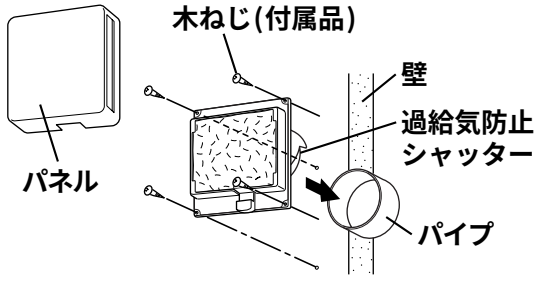

1.壁厚に応じてパイプの長さを決めます。
2.壁穴にパイプを差し込み、壁面に合わせ確実に固定します。
3.過給気防止シャッターを止めているフィラメントテープを外し、付属の木ねじ(4本)を取り外します。
4.本体よりパネルを外します。
5.付属の木ねじ(4本)で、壁に確実に固定します。
6.パネルを元通り確実に取り付けます。

日立 ホーム&ライフソリューション株式会社
〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12
電話(03)3502-2111

株式会社 日立産機システム
〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3番地AKSビル
電話(03)4345-6000(代)

株式会社 日立空調システム
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-23-2
電話(03)3255-7271

日立ライティング株式会社
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-5-2
電話(03)3255-5255